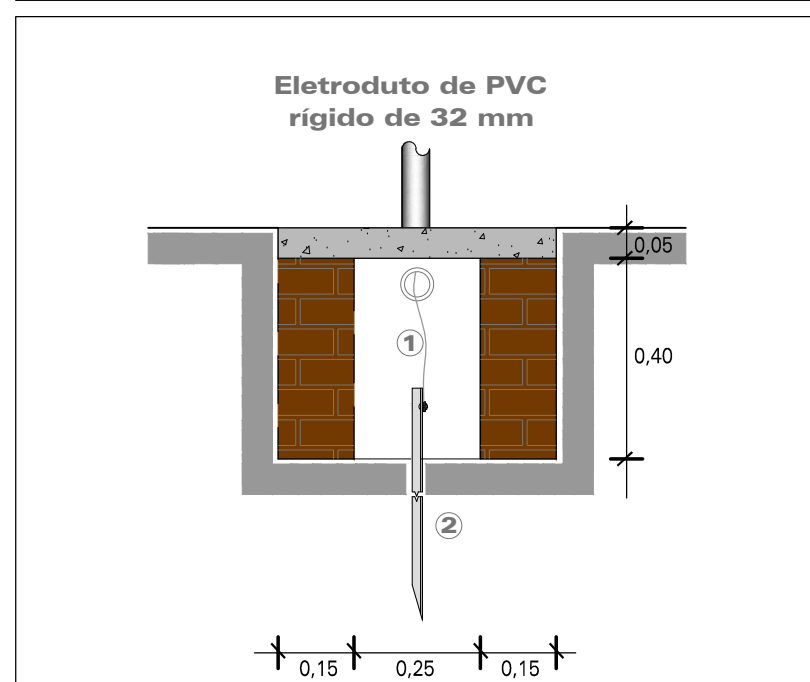
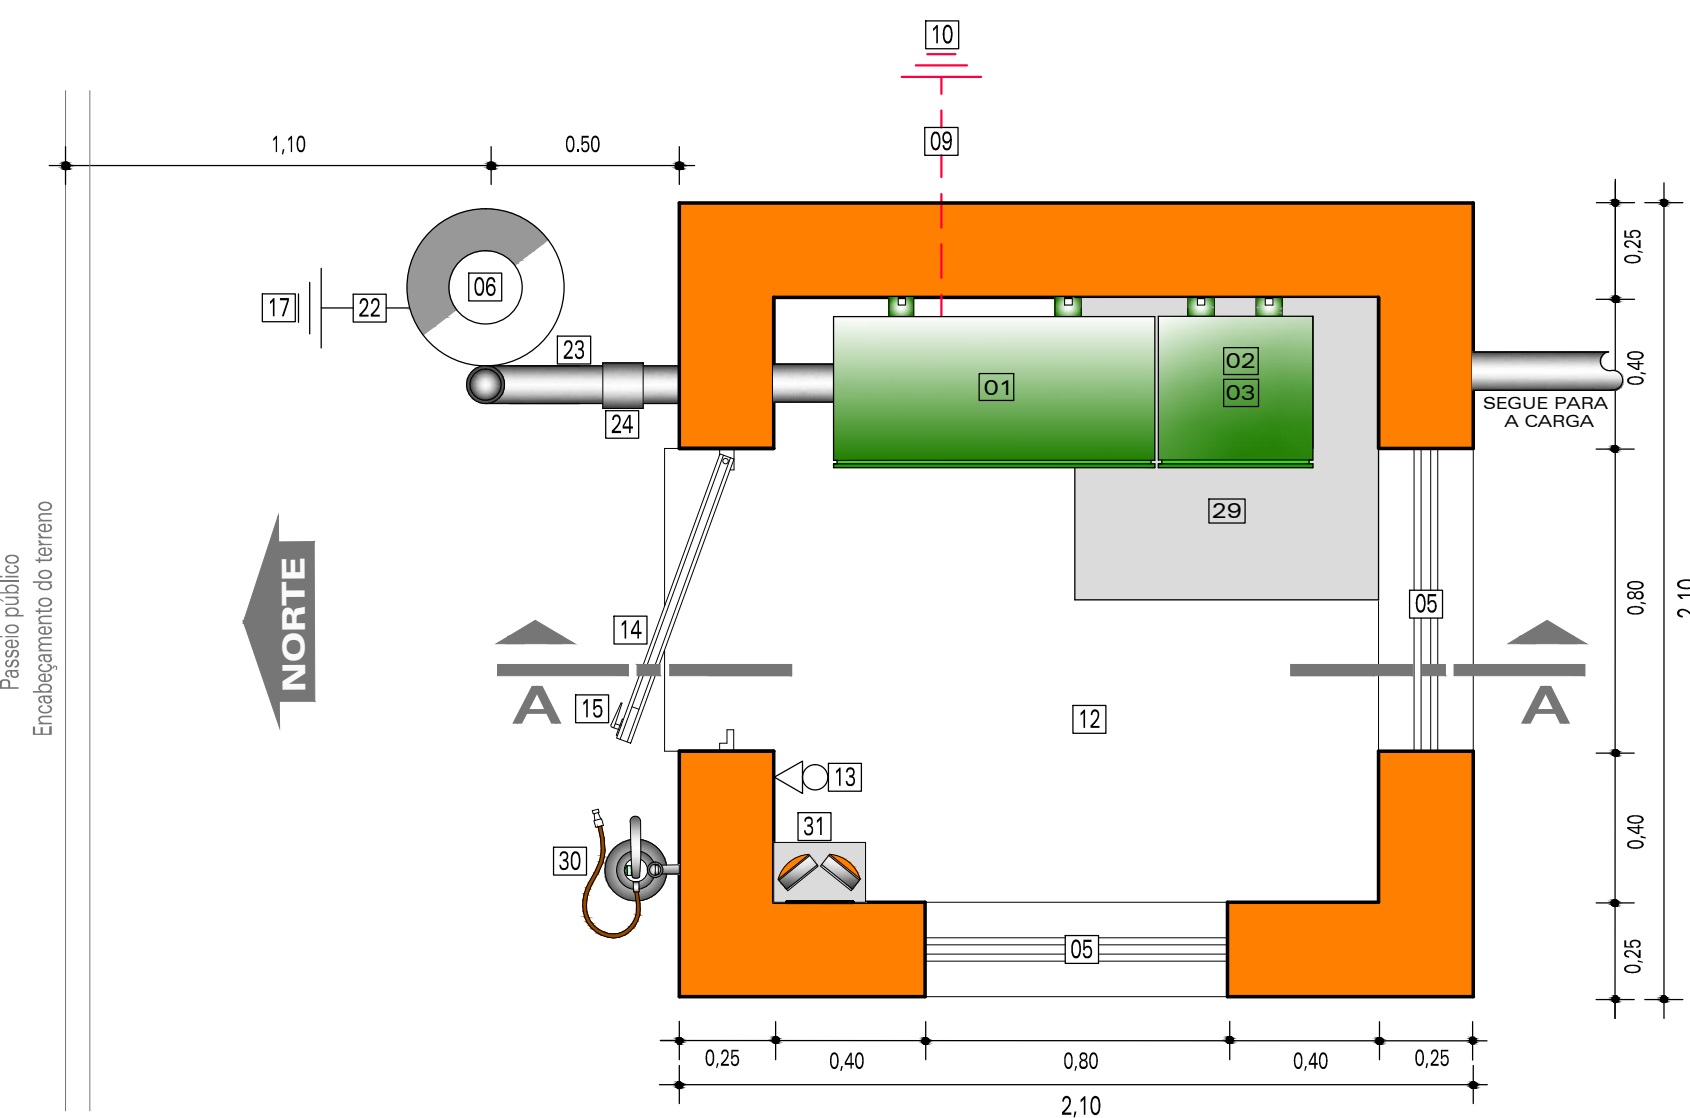




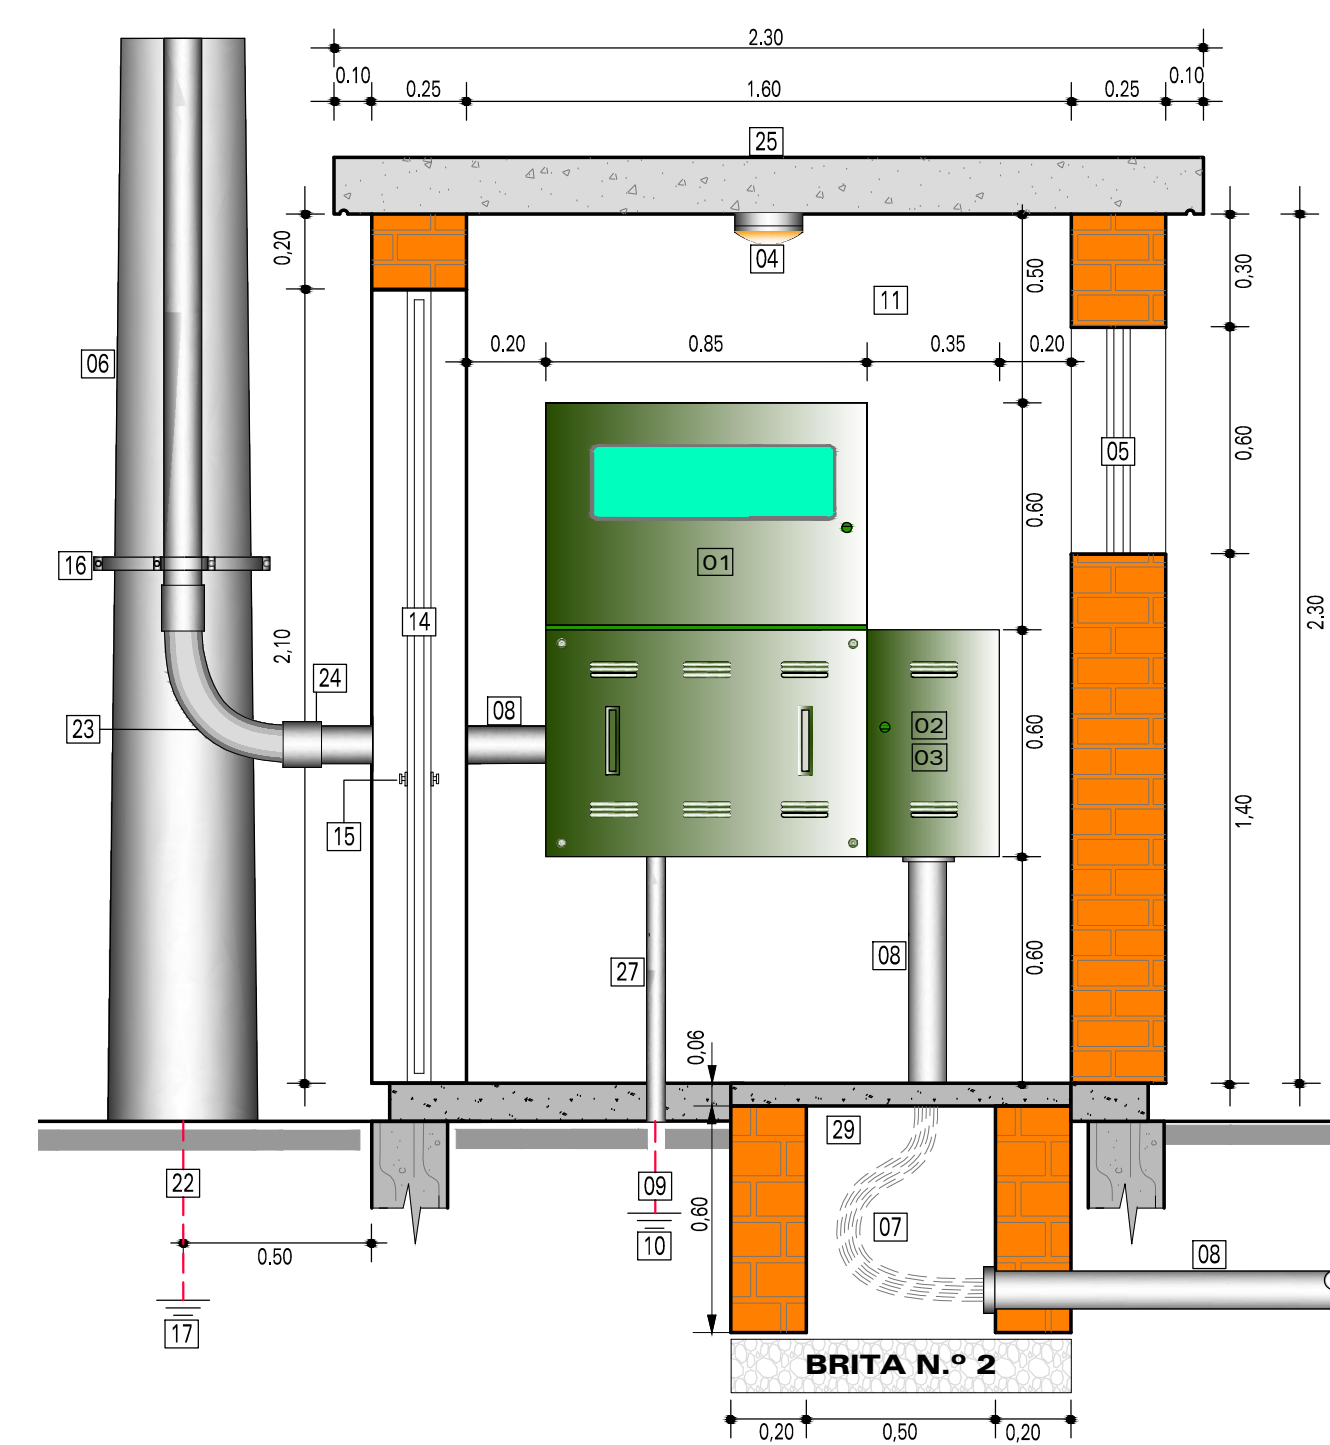
1 - Conductor de cobre - Cabo de cobre 1 # 25 mm²
2 - Haste de aterramento galvanizada.

Não se obtendo 25 ohms de resist

Não se obtendo 25 ohms de resistência do aterramento, introduzir novas hastes até que a mesma venha a ser obtida.



Cotado em metros / Escala 1: 20

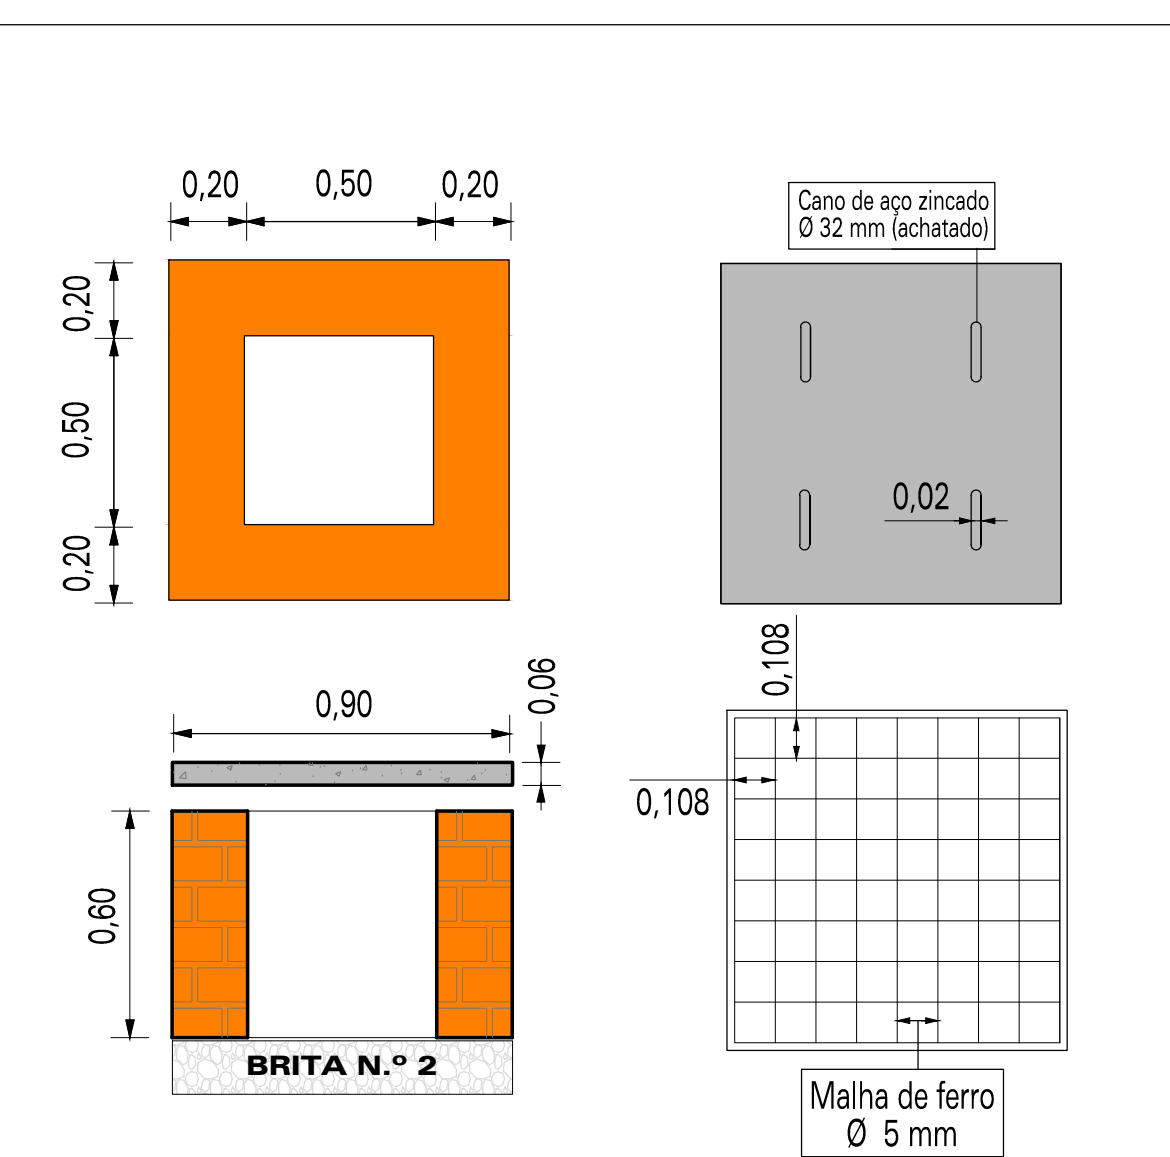
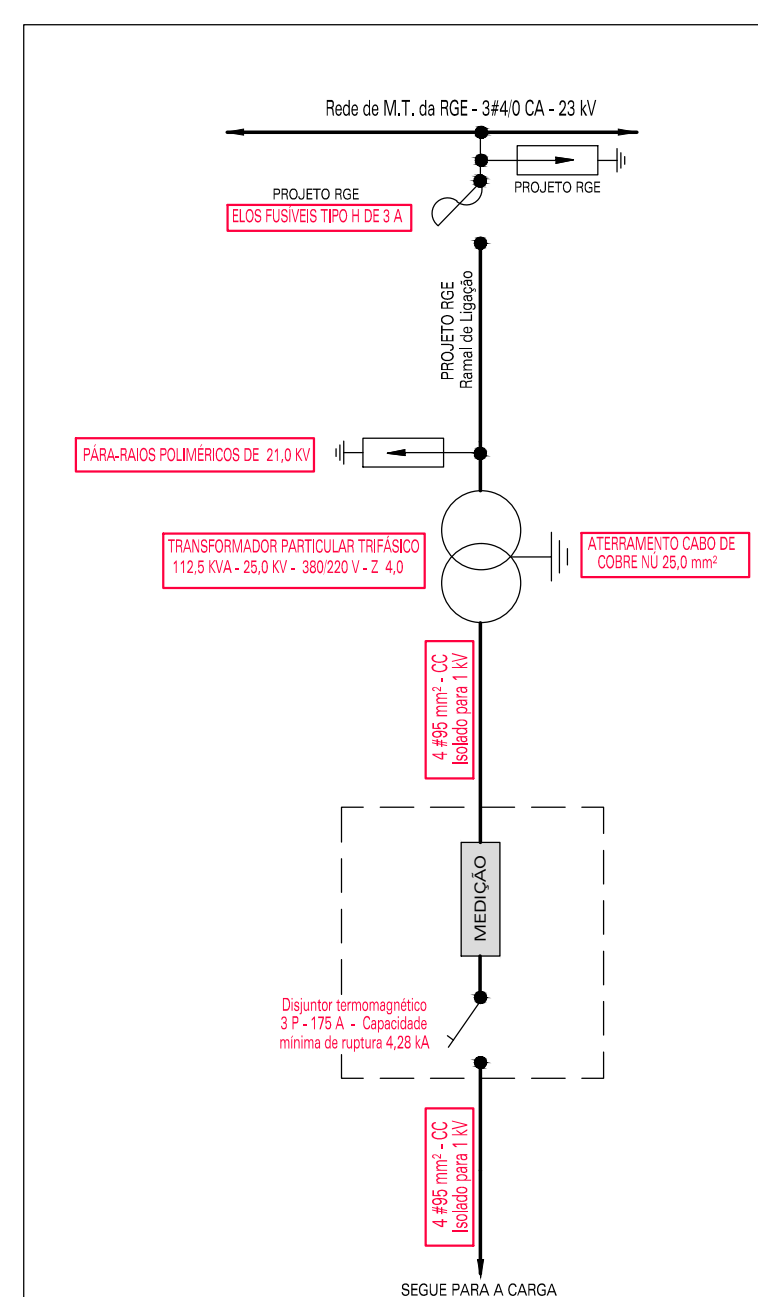
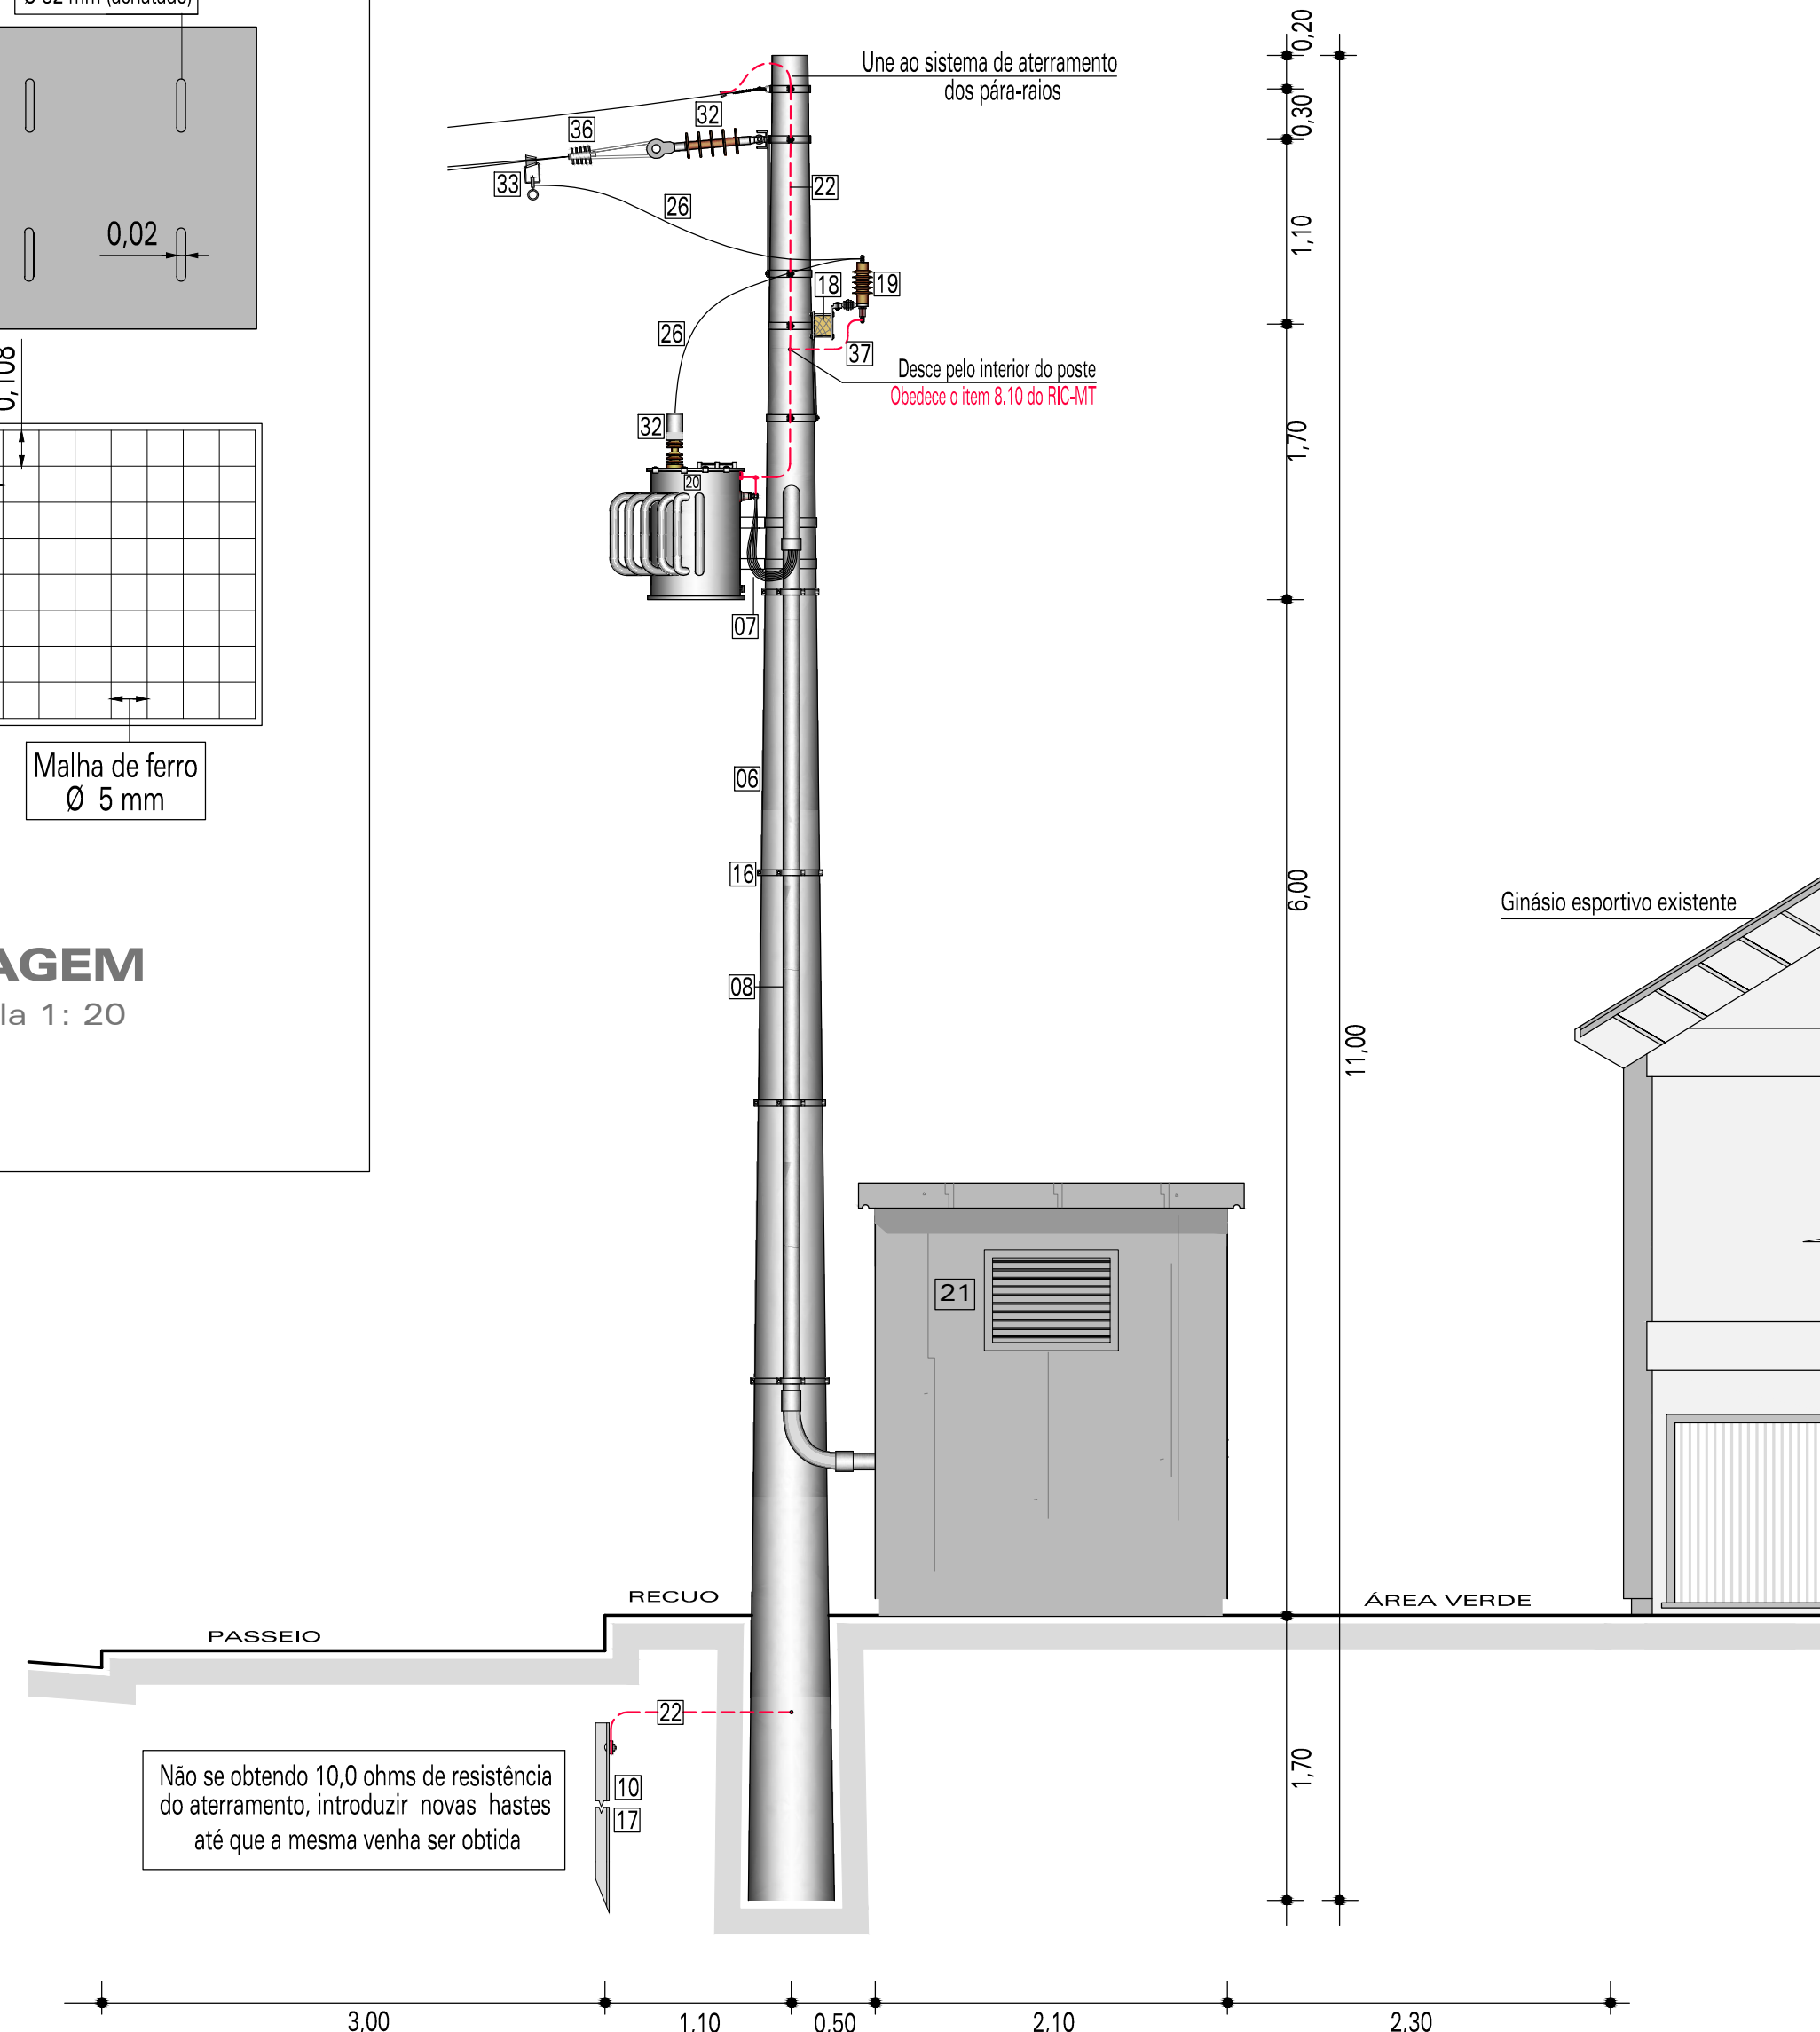


Cotado em metros / Escala 1: 20

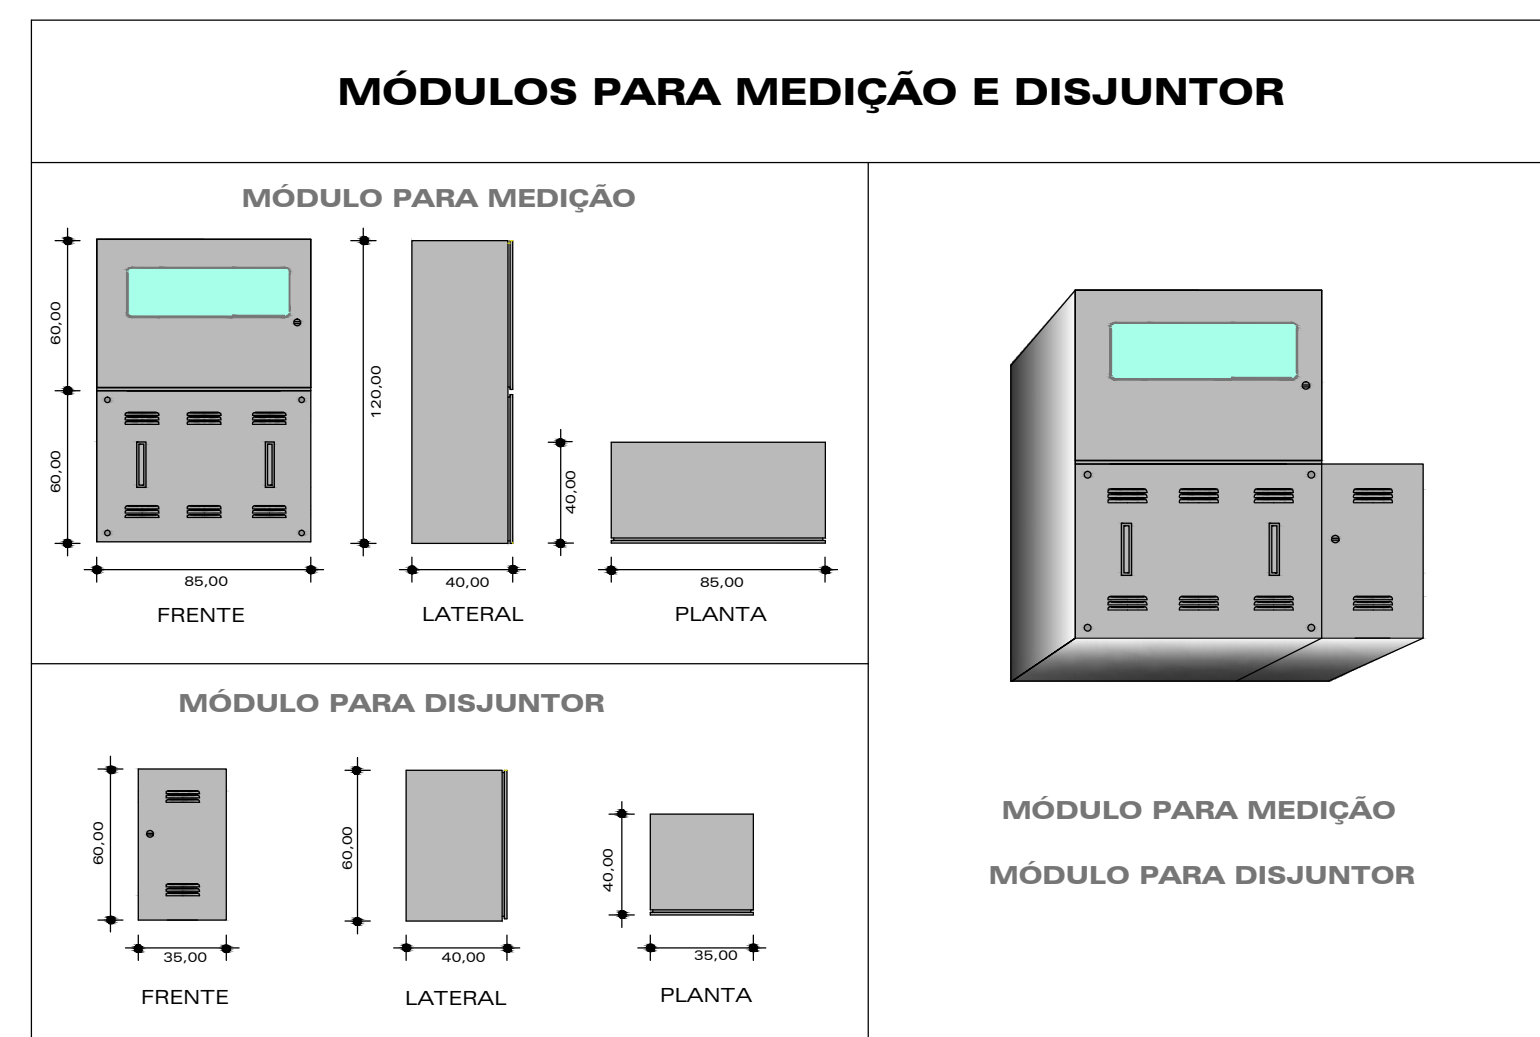
NÚMERO	LEGENDA	Especificações	
		EXISTENTE	PROPOSTA
			PREÇO UNITÁRIO
01	MÓDULO PARA MEDIÇÃO INTERNO EM BARRA TENSÃO 130 x 85 x 40 cm		
02	MÓDULO PARA QUALITATIVOS TERMOANALÍTICOS DE 80 x 35 x 40 cm		
03	MÓDULO PARA QUALITATIVOS TERMOANALÍTICOS DE 15 x 8		
04	LUMINÁRIAS INCANDESCENTES DE 50 WATT		
05	AREIA DE SÍTIO (CINZEA) PARA BOX 0,20 m		
06	POSTE DE CONCRETO TUBO CÔNICO Ø= 4 x 40 CM x 1,00 m		
07	CAIXA DE CORDÃO ELÉTRICO - BOLAÇÃO DIÁM 10 PARA 1,0 x 0,7 - 4499 mm		
08	PVC RÍGIDO DE 20 mm		
09	CABO DE ATERRAMENTO DA MALHA - COBRE DE 2,0 mm		
10	MADEIRA DE ALUMINATO GALVANIZADA DE 2,400 m		
11	PAINEL DE ALUMINATO COM RESEDO FIO E TUBA BRANCA		
12	PREÇO DE INSTALAÇÃO		
13	CHAVE INTERLUCIDA 1 TOMADA DE LUZ		
14	PORTA DE FERRO COM VENEZIANA 18X = 80 x 210 cm - Abertura para 2 m		
15	TECHNOLÓGICO TUBO RIGIDO 1/2		
16	BRACADEIRA GALVANIZADA		
17	ALUMINATO PRINCIPAL COM 10 DIÁMETROS EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO		
18	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 2.000 mm		
19	PARAFUSO TAMPA POLIÉSTER DE 20 x 10		
20	OUTRAGEM TUBO RIGIDO 1/2 X 1/2 X 1/2 - 25 x 10 - 30220V		
21	CAIXA PARA MEDIÇÃO DE 100 x 160 x 2,30 (Medição)		
22	CABO DE ATERRAMENTO DE 2,0 mm		
23	CURVA DE PVC RÍGIDO DE 180 mm		
24	LAJIA DE PVC RÍGIDO DE 100 mm		
25	LAJIA DE CONCRETO INCRUSTADA		
26	CONDUTOR DE CORDÃO PROTEGIDO - 20 mm		
27	PVC RÍGIDO DE 32 mm		
28	CHAVE DESLIZADORA FUSÍVEL BSC - 2000V/20 - Box de 3 m		
29	CAIXA DE PASSAGEM COM 20 x 20 x 20 mm		
30	CONDUTOR DE CORDÃO PROTEGIDO - 20 x 20 mm		
31	INTERRUPTOR DE RIGIDÃO - 10 AMPERES - 220 V - 50 Hz		
32	LUMINÁRIAS DE INCANDESCÊNCIA		
33	BOLAÇÃO DE ALUMINATO POLIÉSTER DE 20 x 10		
34	CONDUTOR ESTERNO COM 20 x 20 x 20 mm		
35	PREÇO DE CRIEITA COM BOLAÇÃO POLIÉSTER		
36	CONDUTOR DE CORDÃO PROTEGIDO - 20 mm		
37	CABO DE ATERRAMENTO COBRE DE 2,0 mm		
38	CABO DE ATERRAMENTO COBRE DE 2,0 mm		

OBSERVAÇÕES SOBRE A CABINA DE MEDIÇÃO

- 1 - DEVERÁ SER EXECUTADA COM TIJOLOS MACIÇOS
- 2 - DEVERÁ SER REBOCADA NA PARTE INTERNA E EXTERNA
- 3 - DEVERÁ SER PINTADA DE BRANCO (PVC) NA PARTE INTERNA

**CAIXA DE PASSAGEM**

DETALHE DA SUBESTAÇÃO E DA CABINA DE MEDICAÇÃO

[illegible]