



01. ÁGUA FRIA

esc: 1/50

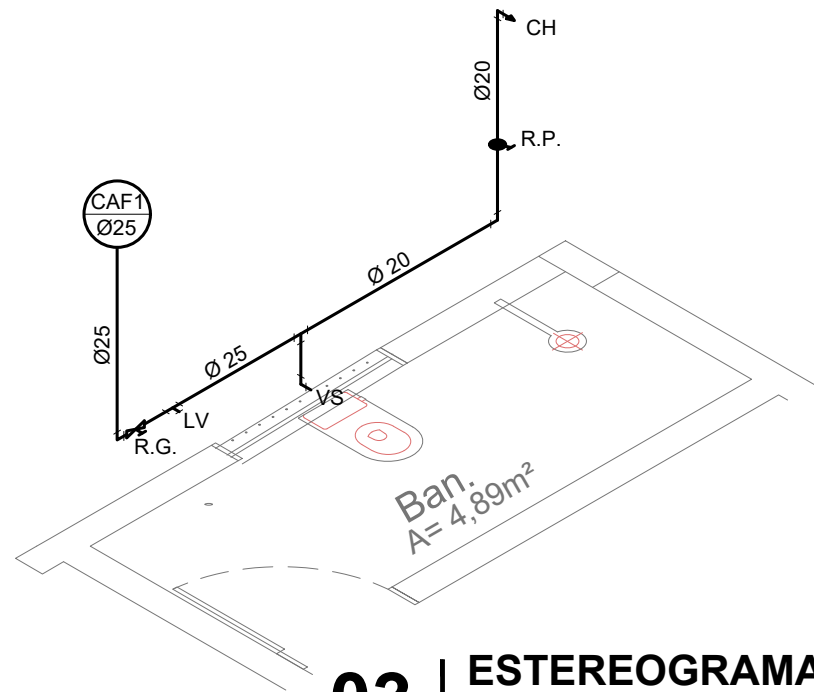

03. ESTEREOGRAMA

esc: 1/50

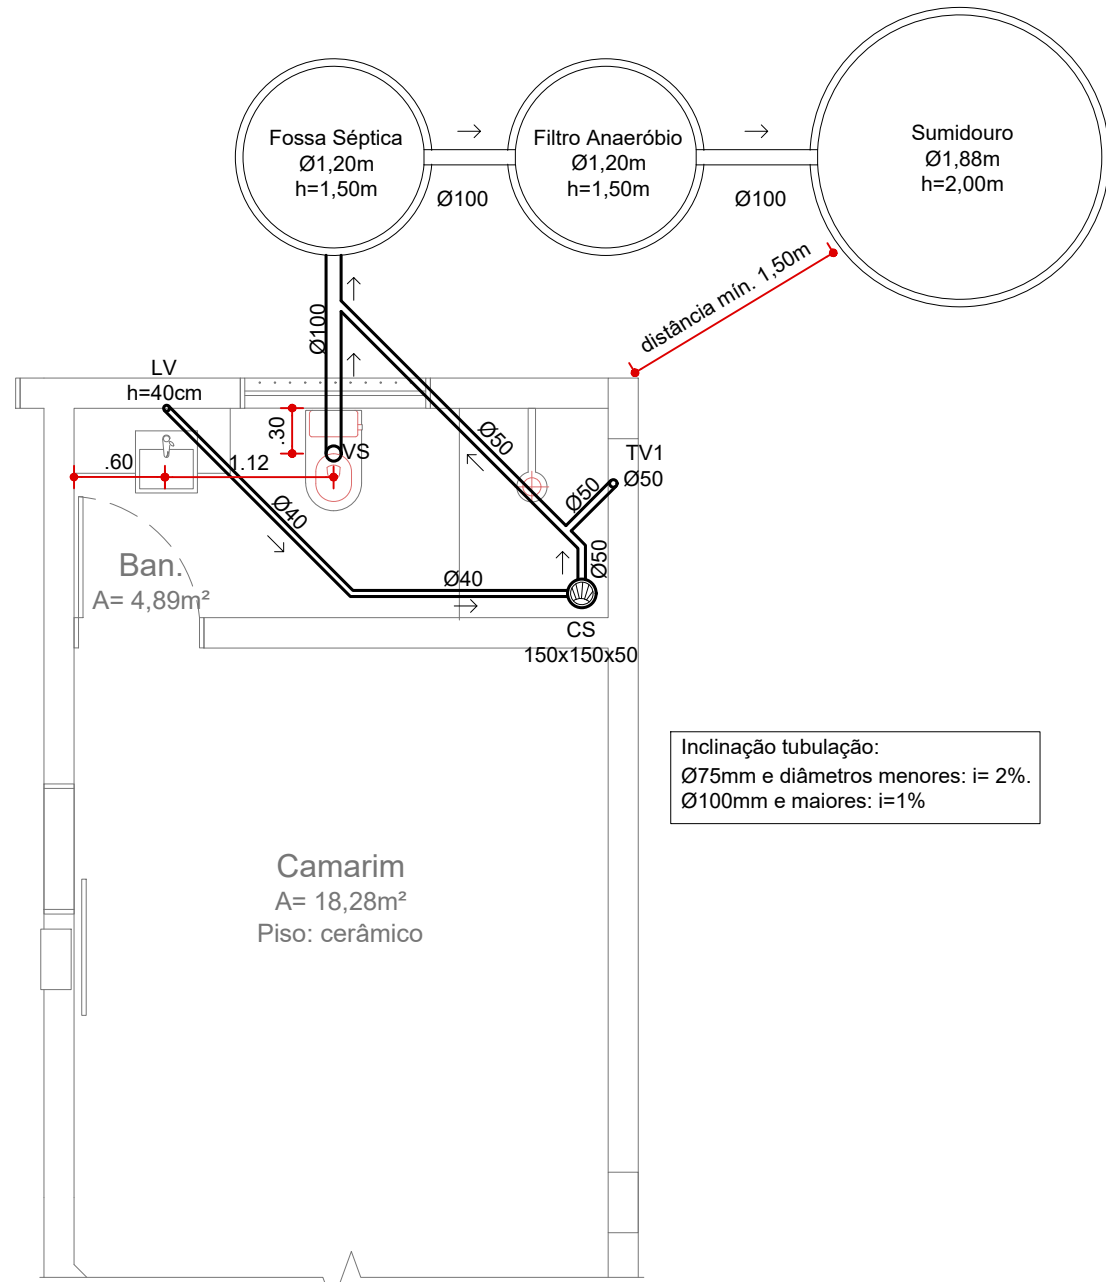


02. ESGOTO SANITÁRIO

esc: 1/50


Símbolo	Cód.	Descrição	Altura do piso pronto
	R.G.	Registro de gaveta	h=60cm
	R.E.	Registro de esfera	-
	R.P.	Registro de pressão	h=110cm
	T.B.	Torneira de boia	-
	CH	Chuveiro elétrico	h=210cm
	VS	Vaso sanitário	h=20cm
	LV	Lavatório	h=60cm
	-	Descida de tubo	-
	-	Subida de tubo	-
	TV	Tubo de ventilação	-

Inclinação tubulação:
Ø75mm e diâmetros menores: i= 2%.
Ø100mm e maiores: i=1%

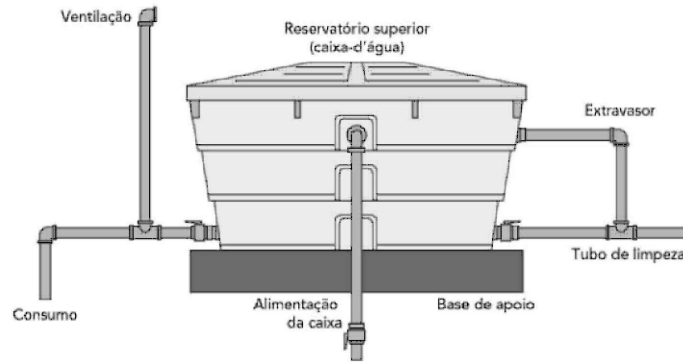


04. DET. RESERVATÓRIO

esc: 1/50

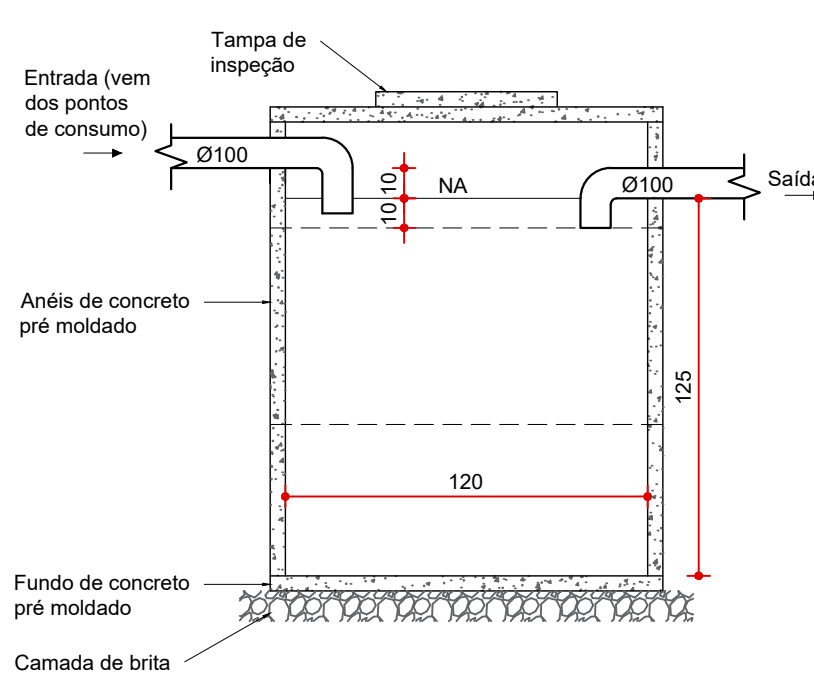


05. DET. FOSSA SÉPTICA

esc: 1/25

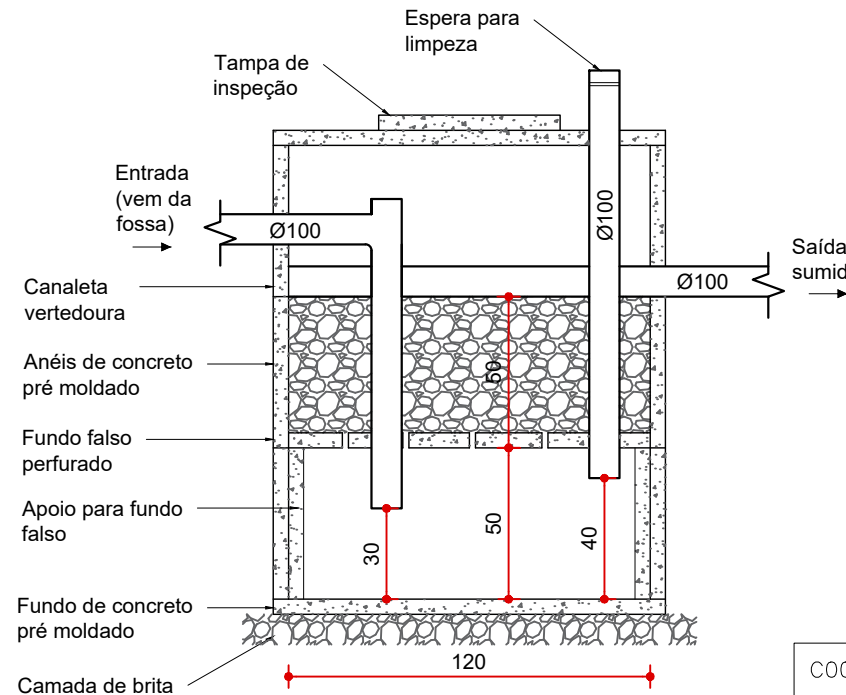

06. DET. FILTRO ANAERÓBIO

esc: 1/25

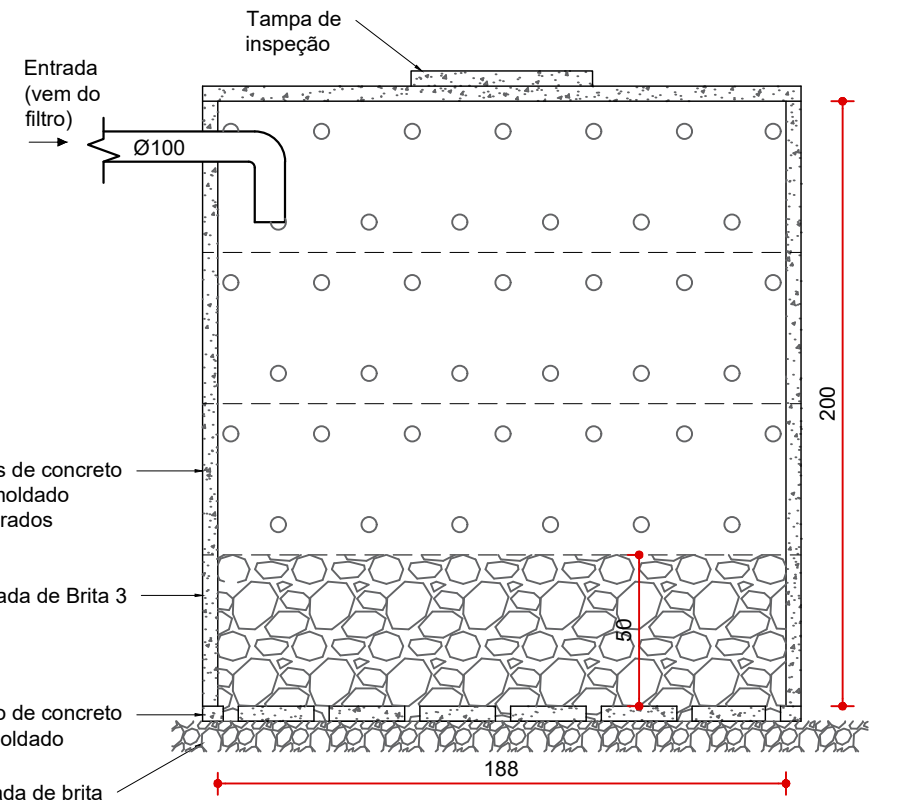

07. DET. SUMIDOURO

esc: 1/25

C00	23/07/2025	Inicial
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO Rua Silva Jardim, nº 505 CNPJ: 87.502.894/0001-04		
RESPONSÁVEL MUNICÍPIO:	ÁREA	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
JOÃO PAULO MAROSO PREFEITO MUNICIPAL	769,78 m²	PÂMELA H. CAPPELLARI ENGENHEIRA CIVIL CREA-RS231775
	ESCALA:	PRANCHA:
	Indicada	08/08